

Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
Confé à titre de secret d'entreprise. Tous droits réservés.
Comunicado como secreto empresarial. Reservados todos os direitos.
Confidado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmusteranmeldung.

TTA LLB NNB EEN PPY TYT



AGNOSYS Serie F BR V1.0 BRC-10-M BRC-10-SL

Text, Abbildungen und Programme wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Die Firma Agnosys GmbH, Übersetzer und Autoren können jedoch für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma Agnosys GmbH in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten.

Diese Dokumentation und die dazugehörige Software sind urheberrechtlich von der Firma Agnosys GmbH geschützt.

© Copyright 2016 Agnosys GmbH

Agnosys GmbH	Datum:	15.11.2016		Seiten
	Version:	01.12		
	Bearbeitet von:	MAR	Titel:	BRC-10-x
	Geprüft von:	-		
	Geprüft von:	-	Projekt:	A9888-A007 AGF BR V1.0
				9

1 Historie

Datum	Bearbeiter	Beschreibung
01.09.2012	MAR	Erstversion.
18.07.2013	MAR	Diverse kleine Änderungen
22.08.2013	MAR	BKC-> BRC, Fotos entfernen, Projektänderung
19.12.2013	HAM	Neue Fotos, div. Daten geändert
10.06.2014	MAR	Technische Änderungen, neues CD
27.10.2014	LG	Tippfehler, Einheitlichkeit
07.07.2015	LG	Tippfehler, Aktualisierung
28.10.2015	LG	Aktualisierung Controller
11.05.2016	MAR	Diverse techn. Ergänzungen
24.05.2016	MAR	Techn. Ergänzungen
11.11.2016	LG	Aktualisierung Abbildungen; Releasestand
15.11.2016	MAR	Ergänzung Pinbelegung

2 Inhalt

1 HISTORIE	2
2 INHALT	2
3 ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
4 SICHERHEITSBESTIMMUNGEN	4
5 MONTAGE	4
6 ANSCHLUßPLAN	6
7 TECHNISCHE DATEN	8
8 AUSFÜHRUNGSVARIANTEN	9

3 Allgemeine Informationen



BRC-10-M



BRC-10-SL

Die Agnosys Controller BRC-10-M (=Master) und BRC-10-SL (=Slave) arbeiten gemeinsam im Master- Slave Prinzip und bilden die zentralen Einheiten des AGF V1.0 BR Systems.

Die Kommunikation zwischen den Controllern, dem Feuerwehrtabelleau (BRF-10-FW-S0x), und den LAN- basierenden IO- Modulen erfolgt via Ethernet. Die Anbindung an BMZ, Meldetableau (BRF-10-A-S) wird über konventionelle Verdrahtung am Kommunikationsinterface (BRT-10-S) realisiert. Ein BRM- Busing wird je Controller über serielle Schnittstelle über das Kommunikationsinterface angesteuert.

Die Controller arbeiten mit dem Kommunikationsinterface (BRT-10-S) zusammen. Dieses beinhaltet die Schnittstelle zum Ringbus und eine Reihe von Digitalen Inputs und Outputs.

Die Funktionen der Controller im Überblick:

Allgemein:

- Bedienung von bis zu 126 Modulen am Busing
- Bedienung von bis zu 126 Aktoren-Modulen (BRM-10-x)
- Bedienung von bis zu 54 IOM-Modulen (IOM-10-x)
- Überwachung der Kommunikation mit allen Kommunikationspartnern
- Protokollierung von allen betriebs- und sicherheitsrelevanten Ereignissen, sowie sämtlichen Übersteuerungen
- Überwachung auf Ringbruch am Busing

Slave Funktionen:

- Überwachung der Busingkommunikation und setzen der entsprechenden Steuerbefehle

Master Funktionen:

- Verwaltung von bis zu 256 Anlagengruppen und 127 Stockwerken
- Bedienung von bis zu 16 Controllern (1 Master + 15 Slaves)
- Bedienung von bis zu 16 Modbus/TCP IO Modulen der Type IOM-35-LAN-16-8-S oder Feuerwehrtabelleau – Einsetzmasken.
- Automatischer Aktorentest und Erzeugen von Testberichten pro Anlagengruppe/Stockwerk am Ende des Klappentests
- Anbindung an die GLT via Modbus TCP oder BACnet.

4 Sicherheitsbestimmungen

- Das Gerät darf nur für den bestimmten Zweck verwendet werden.
- Achtung! Gerät steht unter Spannung!
- Das Gerät darf nur von geschultem Fachpersonal montiert und in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nur vom Erzeuger geöffnet werden. Es enthält keine durch den Benutzer wartbaren Teile.
- Das Gerät enthält elektronische Komponenten und darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.

5 Montage

Die Montage des Controllers erfolgt vertikal mit mitgeliefertem 35mm DIN- Schienen Adapter.

Ein Anklemmen der GND- Fahne an der Gehäuseoberseite ist zwingend vorgeschrieben. – Legen Sie diese gemeinsam mit dem PE Kontakt auf die Masse des Schaltschranks.




Montage auf der Hutschiene



Demontage von der Hutschiene

6 Anschlußplan

Die Spannungsversorgung des Controllers erfolgt an der Oberseite des Controllers mit dem mitgelieferten Stecker direkt über das Kommunikationsinterface (=BRT-10-S).

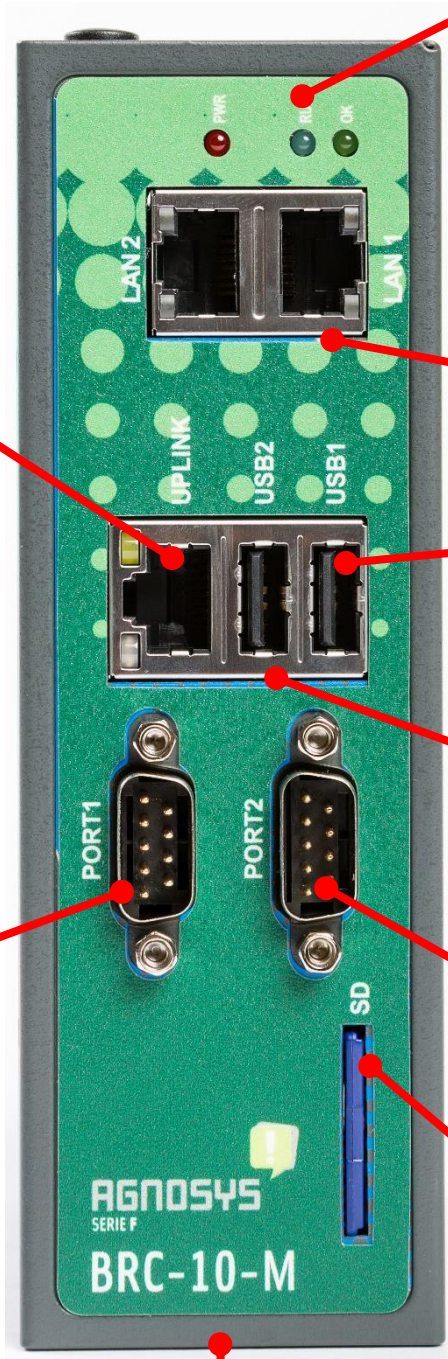

Controller
Systemleds

Uplink (eth1)

LAN- Ports 1&2 (eth0):
Schnittstellen als
Switch ausgeführt

USB- Port 1

USB- Port 2

COM 1:
Buskommunikation
gehend

COM 2:
Buskommunikation
kommend

Einschub für SD-
Karte


Konsolen-
Analyseanschluss
(Unterseite Controller)

Erdungsfahne
Gehäuse

Klemmblock ohne
Funktion

Spannungsversorgung:

V+ ... +24VDC
 V- ... GND
 ⏏ ... PE

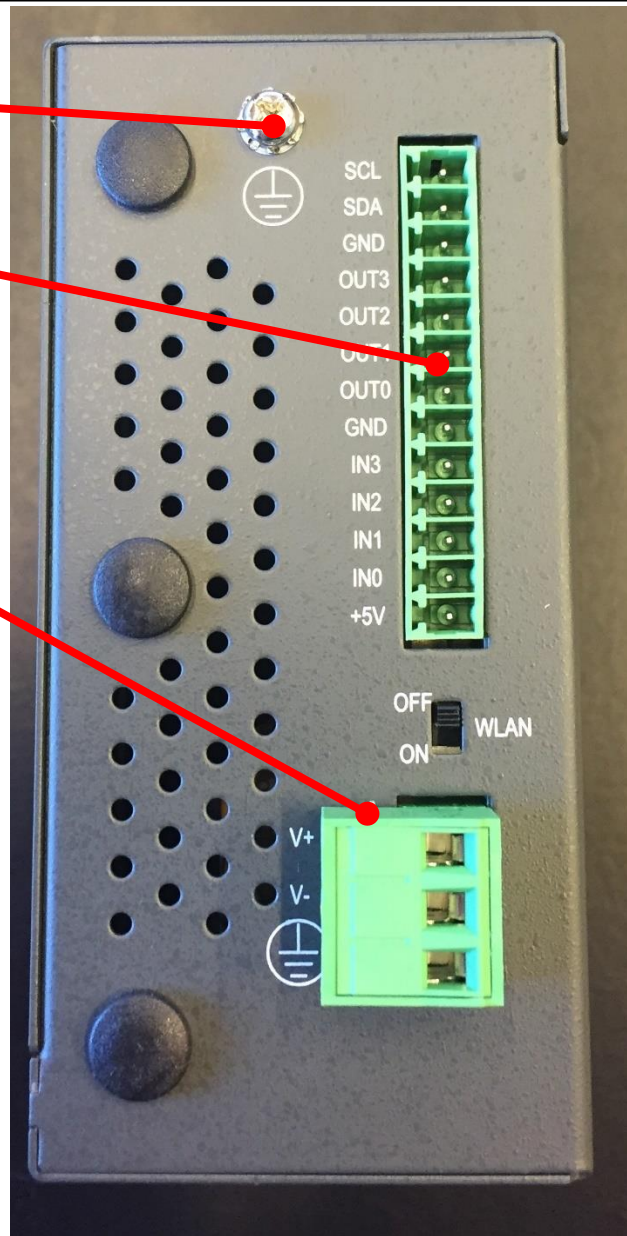

Controller Draufsicht

7 Technische Daten

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	24VDC
Stromaufnahme	800 mA
Schutzgrad	IP20 (EN 60529)
Schutzklasse	II
Anschlüsse	
Buskommunikation	2 x Serielle Schnittstelle, RS232
USB	2x USB 2.0
Ethernet	3x Fast Ethernet (RJ-45)
Konsole	1x Seriell auf RJ-45
Spannungsversorgung	+24VDC, GND, PE auf Schraub-Steckklemme, GND- Fahne an Gehäuseoberseite
Umgebungsvariablen	
Zulässige Umgebungstemperatur	-10 – 45°C
Zulässige Umgebungfeuchtigkeit	10 – 90 % RH nicht betauend
Maße (B x H x T) [mm]	
	50 x 164 x 118
Gewicht	
	Ca. 560 g

8 Ausführungsvarianten

Je nach Lizenzierung sind verschiedene Ausführungsvarianten verfügbar. Es können dadurch eine unterschiedliche Anzahl von Ringbus Modulen mit dem jeweiligen Controller integriert werden.

Artikelnummer	Max. Anz. Busmodule	Max. Anz. IOM
BRC-10-M/SL-light	5	5
BRC-10-M/SL-00	21	21
BRC-10-M/SL-01	63	54
BRC-10-M/SL-02	84	54
BRC-10-M/SL-03	105	54
BRC-10-M/SL-04	126	54